Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Reisen für Alle

Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Homburger Landstraße 4
60389 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 768064-0
Fax: +49 69 768064-555
info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de
www.ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. August 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Parken

Parkplatz

Parkplatz

©Gisela Moser

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang

©Gisela Moser

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang

©Gisela Moser

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

ÖPNV

ÖPNV

Es sind mehrere Haltestellen des ÖPNV im Umkreis des Hotels. Informationen zur Barrierefreiheit der Haltestellen finden Sie unter https://www.rmv.de/c/de/fahrgastinfos/rmv-fuer-alle-lebenslagen/mobilitaetseingeschraenkte/

Eingang vom Parkplatz kommend

Eingangsbereich

Zwei baugleiche Türen am hinteren Eingang

©Gisela Moser

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 132 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang

©Gisela Moser

Weg vom Parkplatz für Gäste mit Behinderung zum hinteren Eingang

©Gisela Moser

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Rezeption

Rezeption

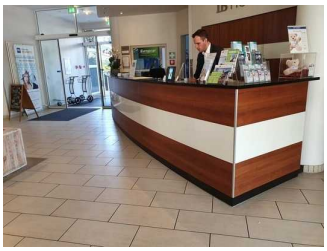

Rezeption mit hinterem Eingang im Hintergrund

©Gisela Moser

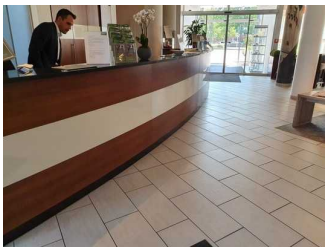

Rezeption mit vorderem Eingang im Hintergrund

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Zimmer 411 (4. OG)

Zimmer 411

Zimmer 411

©Gisela Moser

Zimmer 411

©Gisela Moser

Zimmer 411

©Gisela Moser

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zu 216.204: Es gibt einen Schalter an der Tür, der es erleichtert, die Tür zu öffnen und der die Tür automatisch schließt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 97 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt insgesamt 5 Zimmer, die für Rollstuhlfahrer konzipiert sind. Sie sind alle baugleich.

Bad in Zimmer 411

Tür zum Bad in Zimmer 411

©Gisela Moser

Bad in Zimmer 411

©Gisela Moser

Bad in Zimmer 411

©Gisela Moser

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 260 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 63 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 1 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 82 cm

Höhe der Duscharmatur: 85 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 0 cm

Treppe zu allen Stockwerken

Treppe zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Zu 202.101.1: Es handelt sich um 26 Stufen pro Stockwerk.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

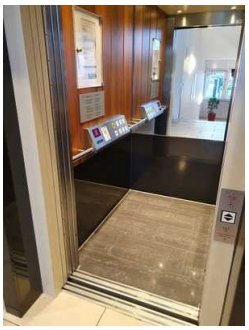

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Treppenhaus/Aufzug zum Zimmer

Weg vom Treppenhaus/ Aufzug zum Zimmer

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Etageneingangstür 4. OG

Etageneingangstür
4. OG

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmer 412 (4. OG)

Zimmer 412

Tür zu Zimmer 412

©Gisela Moser

Zimmer 412

©Gisela Moser

Zimmer 412

©Gisela Moser

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zu 216.204: Es gibt einen Schalter an der Tür, der es erleichtert, die Tür zu öffnen und der die Tür automatisch schließt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 97 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Bad in Zimmer 412

Tür zum Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser

Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser

Bad in Zimmer 412

©Gisela Moser

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 108 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 260 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 1 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 82 cm

Höhe der Duscharmatur: 85 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 0 cm

Treppe zu allen Stockwerken

Treppe zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Zu 202.101.1: Es handelt sich um 26 Stufen pro Stockwerk.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Treppenhaus/Aufzug zum Zimmer

Weg vom Treppenhaus/ Aufzug zum Zimmer

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

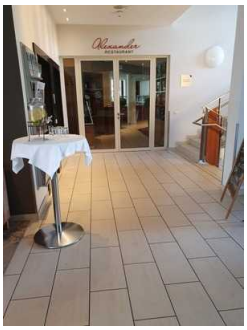

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Restaurants / Bar (EG)

Theke in der Bar

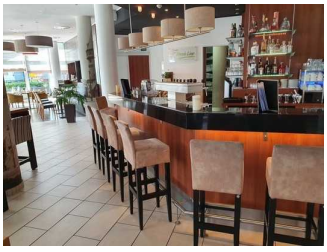

Theke in der Bar

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 120 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Restaurant "Alexander"

Tür zum Restaurant "Alexander"

©Gisela Moser

Restaurant "Alexander"

©Gisela Moser

Restaurant "Alexander"

©Gisela Moser

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 187 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 107 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Dieses Restaurant dient auch als Frühstücksraum - auf dem Frühstücksbüffet sind die Speisen sichtbar präsentiert.

Bar

Bar

©Gisela Moser

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

A-la-Carte Restaurant hinter der Bar

A-la-Carte Restaurant hinter der Bar

©Gisela Moser

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 110 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Terrasse

Tür zur Terrasse

©Gisela Moser

Terrasse

©Gisela Moser

Terrasse

©Gisela Moser

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 220 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

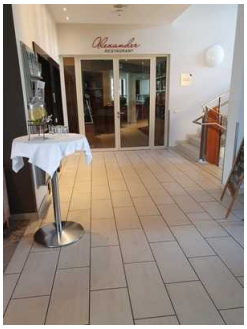

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von der Rezeption zu Bar / Restaurant "Fresh Line"

Weg von der Rezeption zu Bar / Restaurant "Fresh Line"

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

WC für Gäste mit Behinderung (EG)

WC für Gäste mit Behinderung (EG)

Tür zum WC
für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser

WC für Gäste mit
Behinderung (EG)

©Gisela Moser

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 126 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 52 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Die kleinste Durchgangsbreite ist: 100 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Weg von der Rezeption zum WC für Gäste mit Behinderung (EG)

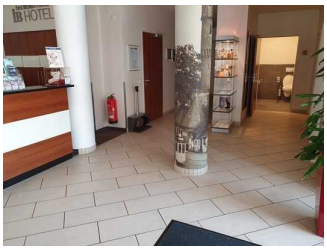

Weg von der Rezeption zum WC für Gäste mit Behinderung (EG)

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Aufzug: Aufzug zu allen Stockwerken

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Hunde sind generell erlaubt und werden mit 10 Euro pro Tag berechnet.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschhocker, weitere Hilfsmittel können auf Anfrage organisiert werden.

Eingang von der Straßenseite

Eingangsbereich

Eingangsbereich

©Gisela Moser

Zwei baugleiche Türen am vorderen Eingang

©Gisela Moser

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 157 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Straße vor dem Haupteingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Tagungsbereich (EG)

Veranstaltungsräume im EG

Veranstaltungsräume im EG

©Gisela Moser

Türen zu den Veranstaltungsräumen im EG

©Gisela Moser

Veranstaltungsräume im EG

©Gisela Moser

Türen zu den Veranstaltungsräumen im EG

©Gisela Moser

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Dies beschreibt den kleinsten Veranstaltungsraum im EG. Die Türen der Räume sind baugleich. In keinem der Räume sind Hindernisse vorhanden. Die Bestuhlung ist flexibel.

Flur im Tagungsbereich EG

Flur im Tagungsbereich EG

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tagungsbereich (1. OG)

Veranstaltungsräume im 1. OG

Türen zu den Veranstaltungsräumen im 1. OG

©Gisela Moser

Veranstaltungsräume im 1. OG

©Gisela Moser

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 700 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Alle Veranstaltungsräume im 1. OG ähneln sich: Die Türen der Räume sind baugleich. In keinem der Räume sind Hindernisse vorhanden. Die Bestuhlung ist flexibel.

Schwelle/Stufe/Treppe

Stufen im Tagungsbereich 1. OG

Stufen im Tagungsbereich 1. OG

©Gisela Moser

Stufen im Tagungsbereich 1. OG

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Die Stufen befinden sich im Flur nach dem Tagungsraum "Schwarzhaupt", so dass sie nur für Veranstaltungen in den Räumen "Adickes", "Landmann", "Merian", "Fromm, "Adorno" und "von Goethe" überwunden werden müssen.

Treppe zu allen Stockwerken

Treppe zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Zu 202.101.1: Es handelt sich um 26 Stufen pro Stockwerk.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Hublift im Tagungsbereich 1. OG

Hublift im Tagungsbereich 1. OG

©Gisela Moser

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

BREITE der Plattform: 82 cm

TIEFE der Plattform: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 190 cm

Tragkraft des Liftes: 260 kg

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

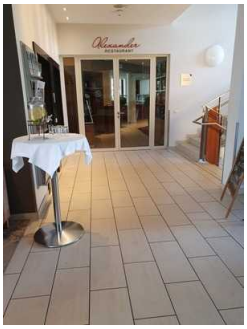

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur im Tagungsbereich 1. OG

Flur im Tagungsbereich 1. OG

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür nach dem Hublift zum Flur 1. OG

Tür nach dem Hublift zum Flur 1. OG

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zum Flur zu Raum "Schwarzhaupt" 1. OG

Tür zum Flur zu Raum "Schwarzhaupt" 1. OG

©Gisela Moser

Lichte Breite des Durchgangs: 172 cm

Art der Tür: Zweiflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist bei einem geöffneten Flügel (so steht sie offen) 87 cm breit.

WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

Tür zum WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

©Gisela Moser

WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

©Gisela Moser

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Die kleinste Durchgangsbreite ist: 100 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Treppe zu allen Stockwerken

Treppe zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Zu 202.101.1: Es handelt sich um 26 Stufen pro Stockwerk.

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

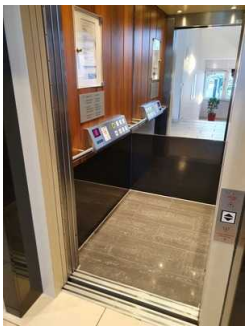

Zwei baugleiche Aufzüge zu allen Stockwerken

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Treppe / Aufzügen zum WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

Weg von der Treppe / Aufzügen zum WC für Gäste mit Behinderung (1. OG)

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

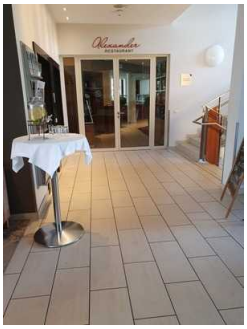

Weg von der Rezeption zum Restaurant "Alexander" bzw. zu den Aufzügen/der Treppe

©Gisela Moser

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.